

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja Servis S.A.
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków
Ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała



1012490235

Bielsko-Biała, dn. .09.2018 r.



ELEKTROENERGETYKA
mgr inż. Michał Żuk
Klecza Dolna 381
34-124 Klecza Górna

TDS/NMK/2018-09-**28**/0000000**6**

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Półwieś w Gminie Spytkowice.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24.09.2018r. w sprawie jak wyżej informujemy, iż otrzymany projekt uważamy za sprawdzony pod względem przyjętych rozwiązań technicznych, pod warunkiem:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy podpisać umowę o przyłączenie.
2. Elementy nowej sieci oświetleniowej pozostające na majątku i w eksploatacji Inwestora oznakować zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja SA. Oddział w Bielsku-Białej, czyli:
 - Oznacznik do obcego urządzenia winien być mocowany za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach około 40x70mm w kolorze białym lub innym jasnym,
 - Miejscem oznakowania winny być w przypadku oprav oświetleniowych – wysięgnik lub oprawa, w przypadku przewodów i kabli – przy wyjściu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile obwód oświetlenia w całości jest obcy, a w pozostałych przypadkach w miejscu podziału własności.

Ważność opinii ustala się na okres 2 lat, od daty uzgodnienia.

Jeden z otrzymanych egzemplarzy projektu pozostawiamy w naszych aktach, drugi zwracamy w załączeniu.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja Servis
Spółka Akcyjna
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków
Maciej Kuwaśny

Kopie:
1x SWS63
1 x NMK

TAURON Dystrybucja Servis S.A.
Plac Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
tel. +48 71 889 52 46, fax +48 71 889 52 49
sekreтариат.servis@tauron-dystrybucja.pl

NIP: 8091076556 REGON: 930810615
Kapitał zakładowy (wpłacony) 9 494 173,00 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna w Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000141756

www.servis.tauron-dystrybucja.pl

EGZ. 1 – INWESTOR - GM. SPYTKOWICE

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: Gmina Spytkowice,
34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12

Obiekt: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV,
oświetlenie przejść dla pieszych drogi krajowej nr 44;
YAKXS 4x16 dł. 22m i 20m od km: 83+531 do km:83+537.
Kategoria obiektu: sieć XXVI.

Lokalizacja: Obręb ewidencyjny: 0006, Półwieś, dz. nr. 1410/9,
Jednostka ewidencyjna: 121806_2, Spytkowice.

Branża: Elektryczna

Projektant:

mgr inż. Michał Żuk, nr uprawnień MAP/0069/PWBE/17
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. Michał Żuk
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń
.....
data opracowania: czerwiec-wrzesień 2018r.

Zawartość projektu:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej. | str. 2-3, |
| 2. Część rysunkowa: | |
| • projekt zagospodarowania terenu – rys. E-1, | str. 4, |
| • przekrój poprzeczny sieci kablowej i słupów – rys. E-2, | str. 5, |
| • schemat ideowy zasilania – rys. E-3, | str. 6, |
| 3. Dokumenty formalno-prawne: | |
| • Warunki przyłączenia WP/030030/2018/O06R03, | str. 7-9, |
| • uzgodnienie O.KR.Z-3.4340.15.16.2018.md.1 z dn. 25.06.2018, | str. 10-12, |
| • odpis protokołu nr NGK.6630.151.2018 z dn. 05.07.2018 z załącznikami, | str. 13-16, |
| • uprawnienia i wpis do izby projektanta. | str. 17. |

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków 28.08.2018
Dokumentacja Projektowa uzgodniona w dniu
Pozostawiam bez zmian!
Pismo nr TS/12/18/2018-09-28/1000006
Uzgodnienie ważne do dn. 31.09.2020
Pierwszy podpis **TAURON Dystrybucja Serwis**

Spółka Akcyjna
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków
Maciej Kwaśny

1. Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej.

- Opis sieci zasilającej.

Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa przejść dla pieszych będzie zasilana z istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej. Szczegóły sieci i stacji zasilającej opisano poniżej. Układ pomiarowy istniejący – bez zmian.

- Opis techniczny projektowanej sieci.

Dla oświetlenia przejścia drogowego drogi krajowej nr 44 zaprojektowano budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej wykonanej kablami ziemnymi typu YAKXS 4x16, wraz z zabudowanymi na prefabrykowanych fundamentach stalowymi słupami i wysięgnikami z oprawami LED-owymi. Na betonowych fundamentach F-100/200 zabudować z zastosowaniem elementu montażowego, słupy stalowe z wysięgnikami o wysokości całkowitej do 6m. Na wysięgnikach zabudować oprawy oświetleniowe LED-owe. Szczegóły zastosowanych wysięgników (dostosowanych do odległości zabudowy słupów od krawędzi jezdni) i opraw przedstawiono na przekroju poprzecznym sieci kablowej i słupów opracowanym dla przejścia (rys. E-2). W części formalnej zawarto uzgodnioną przez GDDKiA lokalizację słupów względem krawędzi jezdni.

Dla oświetlenia przejścia (oznaczonego w dokumentacji drogowej km:83+535), doprowadzić kabel YAKXS 4x16 o długości 22m ze słupa O-E12/12 sieci Półwieś Brzezie (oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu literą A). Przejście w pasie zieleni wykonać jako przekop otwarty a teren przywrócić do stanu pierwotnego. W miejscu skrzyżowania z rurociągiem kanalizacyjnym kabel ułożyć w rurze osłonowej A50 dł. 4m. Kabel zakończyć w złączach izolacyjnych w uprzednio zabudowanym słupie, skąd wyprowadzić dalsze zasilanie kablem YAKXS 4x16 o długości 20m do drugiego słupa oświetlenia w/w przejścia dla pieszych. Przejście pod nawierzchnią drogi krajowej będzie wykonane prostopadłe do osi drogi krajowej metodą przewiertu lub przepychu na głębokości 1,6m od poziomu jezdni, tak aby wierzch rury osłonowej SRS50 dł. 8m (oznaczenie R2) był w odległości min. 1,5m od nawierzchni jezdni.

Poza miejscem przekroczenia drogi krajowej kable ułożyć na głębokości minimalnej 0,7m, na 10 cm podsypce piaskowej. Przykryć taką samą warstwą piasku. Na głębokości 0,4 m na trasie kabli należy ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego.

Zgodnie z koncepcją ochrony odgromowej, na połączeniu sieci izolowanych nie jest wymagane instalowanie ograniczników przepięć.

Zastosowane oprawy będą w II klasie ochrony i nie wolno ich łączyć. Zastosować od złącz izolacyjnych do listwy przyłączeniowej oprawy oświetleniowej przejścia przewodów kabelkowych w podwójnej izolacji, na napięcie próby 750V. Nie łączyć metalowych wysięgników lamp. Również złącza izolacyjne IZK zastosować w II klasie ochrony.

Urządzenia oświetlenia ulicznego, czyli projektowane kable zasilające i oprawy w celu identyfikacji własności urządzeń należy oznakować za pomocą białego prostokąta o wymiarach 40x70 mm mocowanego opaską odporną na UV. Na przewód oświetleniowy na słupach przyłączeniowych należy zabudować oznaczniki niepalne, natomiast na wysięgniki projektowanych opraw zabudować oznaczniki z zastosowaniem dwóch opasek.


- Uwagi ogólne.

Uzyskane uzgodnienie w GDDKiA nie jest pozwoleniem na rozpoczęcie robót w pasie drogowym. Przed realizacją prac a po uzyskaniu właściwej decyzji administracyjnej należy wystąpić do GDDKiA-O/KR - Rejon Wadowice z siedzibą w Babicy w celu zawarcia

porozumienia na prowadzenie robót w pasie drogowym. Po zakończeniu robót pas drogowy drogi krajowej nr 44 należy przywrócić do stanu poprzedniego na warunkach określonych przez GDDKiA-O/KR - Rejon Wadowice z siedzibą w Babicy, kosztem i staraniem Inwestora przedmiotowej budowy.

Sieć wybudować zgodnie z uzgodnionymi przez PZUDP planami zagospodarowania terenu, po wcześniejszym wytyczeniu geodezyjnym. Po wykonaniu sieci należy zgłosić się do uprawnionego geodety lub Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych celem jej inwentaryzacji. Całość prac winien wykonać Firma posiadająca wymagane uprawnienia.

Prace należy wcześniej uzgodnić w Jednostce Terenowej Oświecim (zostaną uzgodnione bezpieczne metody pracy w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych lub ewentualne wyłączenia istniejących urządzeń energetycznych spod napięcia). Prace w pobliżu urządzeń podziemnych wykonać pod nadzorem pracowników TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, zgodnie z uwagami zawartymi w protokole NGK.6630.174.2018.

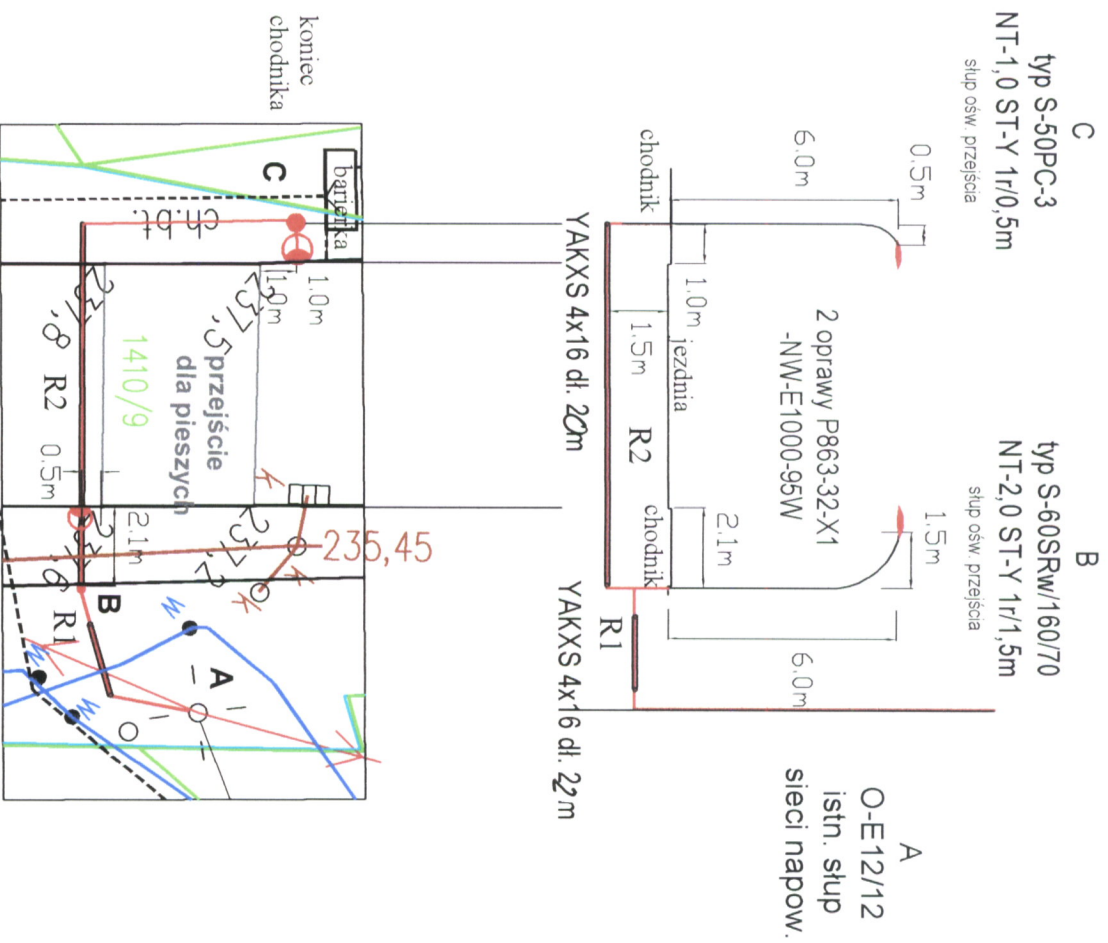


Rury osłonowe:
R1- A 50 dł. 4m,
R2-SRSS0 dł. 8m

Investor	Gmina Spytkowice, 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12
Obiekt	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV, oświetlenie przejść dla pieszych drogi krajowej nr 44: YAKXS 4x16 dł. 20m i 20m od km:83+531 do km:83+537.
Adres	Półwieś, dz. nr. 1410/9.
Bronza / Faza	Elektryczna / Projekt budowlany
Projektował	mgr inż. Michał Żuk MAP/0069/PWBE/17
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Żuk nr upr. 340/2001
Tytuł rysunku	Przekrój poprzeczny sieci kablowej i słupów.
Skala / Data	1:200 / wrzesień 2018
Numer rysunku	E-2

mgr inż. Michał Żuk
Inżynieria budowlana do projektowania i
wykonawstwa robót budowlanych w specjalności
projektowania i wykonawstwa instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń.
Nadawca: M.A.P/0069/PWBE/17

Istniejący układ
sterowniczo-pomiarowy
st. tr. Półwieś Brzezie, S-31181

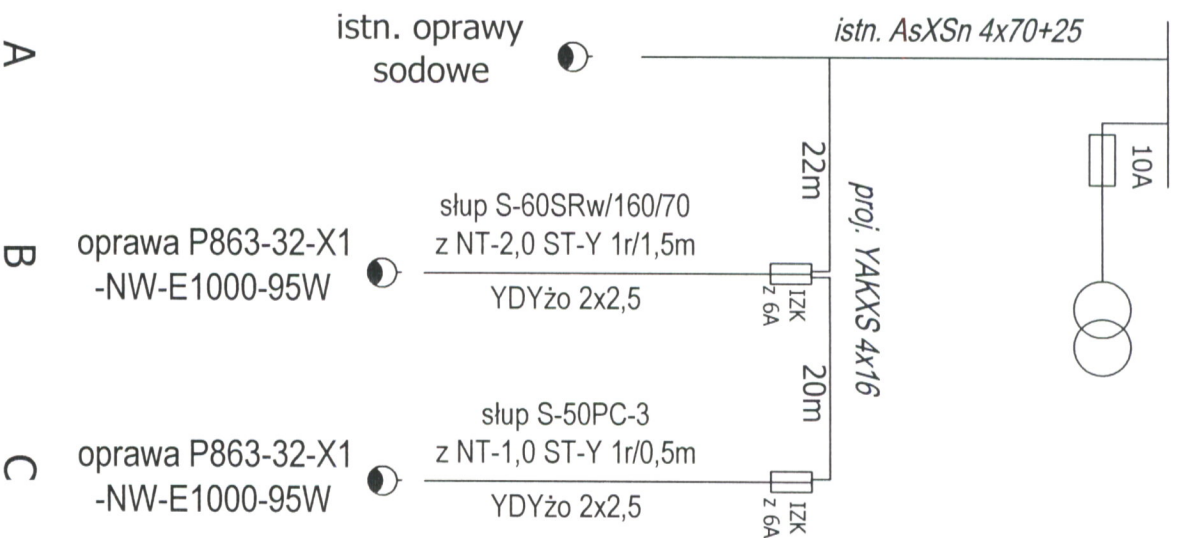

Całość urządzeń zastosować II klasie ochronności
Układ sieci: TN-C

Inwestor	Gmina Spytkówice, 34-116 Spytkówice ul. Zamkowa 12
Obiekt	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV, oświetlenie przejść dla pieszych drogi krajowej nr 44: YAKXS 4x16 dl. 22m i 20m od km:83+531 do km:83+537.
Adres	Półwieś, dz. nr. 1410/9.
Branża / Faza	Elektryczna / Projekt wykonawczy
Projektował	mgr inż. Michał Żuk MAP/0069/PWBE/17
Tytuł rysunku	Schemat ideowy zasilania
Data	wrzesień 2018
Numer rysunku	E-3

mgr inż. Michał Żuk
Wykonanie budowlane do projektowania
projektu budowlanego w specyficznych
warunkach instalacji urządzeń
elektroenergetycznych
zgodnie z: MAP/0069/PWBE/17

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 6716



Bielsko-Biała, dn. 2018-04-26

Nr warunków: WP/030030/2018/O06R03

Gmina Spytkowice - Urząd
Gminy Spytkowice
ul. Zamkowa 12
34-116 SPYTKOWICE

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA



Wnioskodawca:

Gmina Spytkowice - Urząd Gminy Spytkowice

Obiekt:

ul. Zamkowa 12
34-116 SPYTKOWICE

Oświetlenie uliczne

ENID:

1031047519

Adres przyłączanego obiektu:

ul. Brzezcie
34-115 Półwieś

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2018-04-11. Odpowiadając na wniosek z dnia 2018-04-11, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej: Przyłącze 1: **3,9 kW** (wzrost z 3,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

1A. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna nN, słup nr BBW199188, obwód "oświetlenie uliczne" zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN S-31181 "Półwieś Brzezcie".
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na słupie nr BBW199188 linii napowietrznej nN – obwód "oświetlenie uliczne", w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na słupie nr BBW199188 linii napowietrznej nN – obwód "oświetlenie uliczne", w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: -----,
 - b) w zakresie sieci: -----,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Z istniejącego słupa nN wybudować odcinek projektowanego oświetlenia.**Wszystkie elementy nowego oświetlenia drogowego (oprawy, przewody) będące własnością Gminy, zabudowane na konstrukcjach wsporczych (słupach, wysięgnikach) będących własnością TAURON DYSTRYBUCJA S.A., należy oznakować” – oznacznik mocowany za pomocą opaski z tworzywa odporne na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach około 40x70 – biały prostokąt bez opisu.**
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. TAURON Dystrybucja S.A. oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz z późniejszymi zmianami).
12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądowórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
13. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standardyzacji dostępne są na stronie internetowej www.auron-dystrybucja.pl

Przygotował: Kadłubiec Wiesław
Grupa: O06R03

PEENOMOCNIK
TAURON Dystrybucja S.A.
Tereša Šápetta

Załączniki:
Załącznik Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:
1 x OMP

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.611 250,96 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.auron-dystrybucja.pl

Agnieszka Wachowska

Kraków, 25.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Oddziału

O.KR.Z-3.4340.15.16.2018.md.1

Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych
mgr inż. elektr. Grzegorz Żuk
Jaroszowice 157A
34-100 Wadowice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.05.2018 r. (data wpływu 07.06.2018 r.) uzgadniam trasę sieci kablowych oraz lokalizację słupów wg projektu oświetlenia przejścia dla pieszych w km 83+535 DK44 w m. Półwieś.

Wyrażam zgodę dla inwestora – Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice na dysponowanie, na cele budowlane terenem działki nr 1410/9 w m. Półwieś, w związku z budową oświetlenia przejścia dla pieszych zgodnie z projektem uzgodnionym niniejszym pismem.

Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić do GDDKiA – Rejon Wadowice, celem podpisania porozumienia i uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

W załączeniu zwracamy 1 egzemplarz projektu.

Z-ca Dyrektora Oddziału

mgr inż. Agnieszka Wachowska

Otrzymują:

1./ Adresat + zał.

2./ a/a 1867

Do wiadomości:

1./GDDKiA Rejon Wadowice

2./ Z-2 w/m

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie

ul. Mogińska 25
31-542 Kraków
tel.: 12 411 43 59
12 417 25 00
12 417 25 11
Fax: 12 411 01 18



e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

B

typ S-60C-4/70

W=1,5m

słup ośw. przejścia

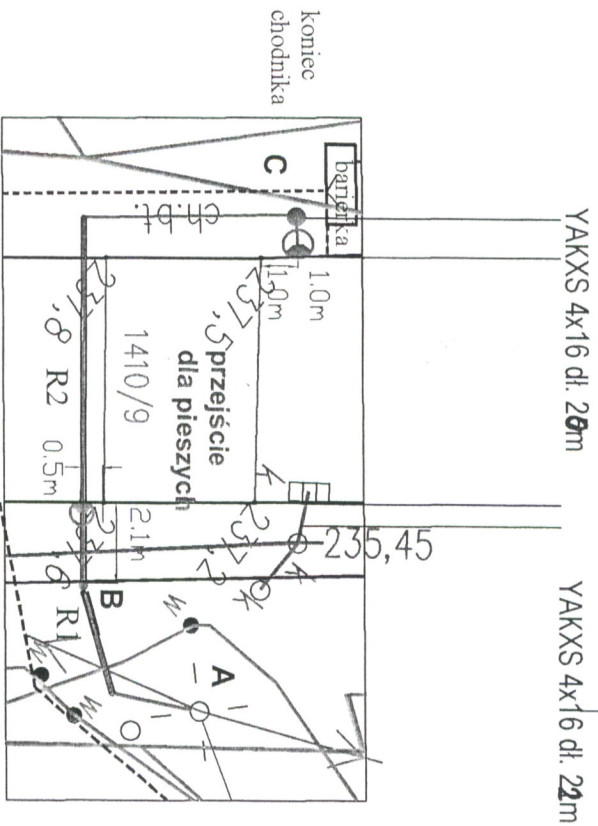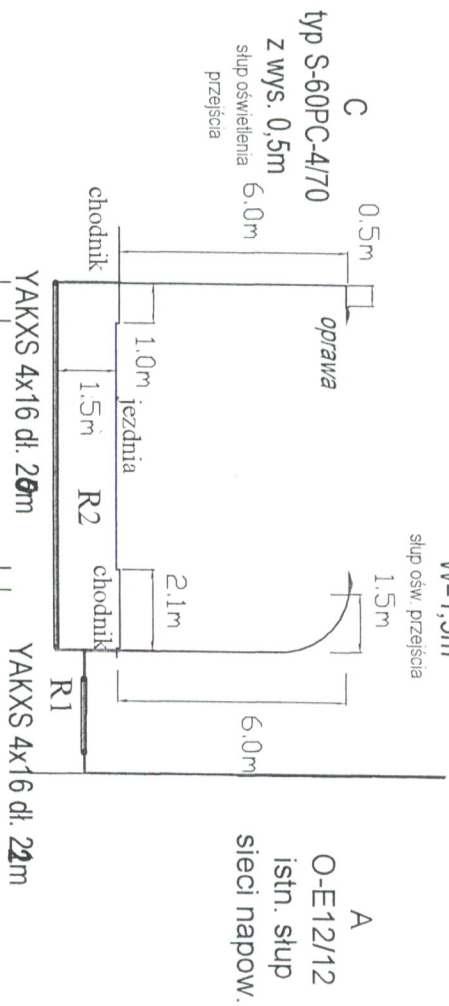

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Sprawdzono i uzgodniono jak w piśmie

Nr. 0002-3 4340 15-16 1018. Wzd. 1

ze zmianami oznaczonymi kolorem

Kraków dnia 25.06.2018

Rury osłonowe:

R1- ~~BAK~~ 50 dt. 4m,

R2- SRSS 50 dt. 8m

20.06.2018

Investor	Gmina Spytkowice, 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12
Obiekt	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV, oświetlenie przejść dla pieszych drogi krajowej nr 44: YAKXS 4x16 dt. 22m i 20m od km:83+531 do km:83+537.
Adres	Pówieś, dz. nr. 1410/9.
Branża / Faza	Elektryczna / Projekt budowlany
Projektował	mgr inż. Michał Żuk MAP/0069/PWBE/17
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Żuk nr upr. 340/2001
Tytuł rysunku	Przekrój poprzeczny sieci kablowej i słupów.
Skala / Data	1:200 /czerwiec 2018
Numer rysunku	E-1/1

mgr inż. Grzegorz Żuk
Ipracebudowa budowlane do projektowania i kierowanie
robótami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr cwid. 340/2001

1/2

Starosta Wadowicki

Wadowice, dnia 05.07.2018r.

ODPIS PROTOKOŁU NGK.6630.151.2018

Działając na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2101)

na wniosek:

Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych
mgr inż. Grzegorz Żuk
Jaroszwice 157A
34-100 Wadowice

występującego w imieniu inwestora:

Gmina Spytkowice
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice

dotyczącej:

sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, oświetlenia przejść dla pieszych;

zlokalizowanej w:

obwód Półwieś, gm. Spytkowice.

projekt był przedmiotem narady koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Wadowicach ul. Mickiewicza 24.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczył z upoważnienia Starosty Wadowickiego Ewelina Zemła-zastępca kierownika w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Wadowicach.

Lp.	Podmioty zawiadomione	Adres	Uczestnik	Podpis	Uwagi
1	Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych mgr inż. Grzegorz Żuk	Jaroszwice 157A 34-100 Wadowice			nieobecny pomimo powiadomienia
2	Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych	ul. Batorego 2 34-100 Wadowice	Wydział Dróg Powiatowych Sławomir Wróbel		BEZ UŁC nieobecny pomimo powiadomienia
3	Urząd Gminy w Spytkowicach	ul. Zamkowa 12 34-116 Spytkowice	Główny specjalista		
4	TAVRON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Wadowice	ul. Wojska Polskiego 2d 34-100 Wadowice	Główny specjalista		- WERTE -
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia Wadowice	ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa ul. Wenecja 3 34-100 Wadowice			Ustale
6	ORANGE Polska S.A. w Krakowie	Dauna 66 30-629 Kraków			uzgodniono drogę elektroniczną
7	Małopolska Sieć Szerokopasmowa TELEKOM Sp. z o.o.	ul. Ogłeczyńska 20 31-589 Kraków			nieobecny pomimo powiadomienia
8	OGP w Warszawie TJE w Bielsku-Białej	ul. Gazownicza 14 43-300 Bielsko-Biała			nieobecny pomimo powiadomienia
9	Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach	ul. Zamkowa 57 34-116 Spytkowice			nieobecny pomimo powiadomienia
10	Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przesłannego Starostwa Powiatowego w Wadowicach	ul. Batorego 2 34-100 Wadowice			nieobecny pomimo powiadomienia
11	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie	ul. Mogińska 25 31-542 Kraków			nieobecny pomimo powiadomienia

12	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach	ul. Mickiewicza 24 34-100 Wadowice	Z up. Starosty <i>Ewelina Zemla</i> mgr inż. Ewelina Zemla Zastępcza kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	
----	---	---------------------------------------	--	--

THIRON

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
3m. od skrajnych przewodów linii nadziemnych; ani,
10m. od skrajnych przewodów linii nadziemnych SN,
15m. od skrajnych przewodów linii nadziemnych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką
eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również urządzeń
dzwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyn
do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten
sposób aby nie naruszać ustrojów słupów linii W; inaczej będą
musiały być odbudowane, kosztem i stratami winnego.
ich uszkodzenia.

Bobicki

Ad. 5. Uzgodniono powyższe -
prace w odległości od linii nadziemnych
wzrostu 15m. pod nadzorem
Głównego Urzędnika

T. Kosik

Z up. Starosty
Ewelina Zemla
mgr inż. Ewelina Zemla
Zastępcza kierownika Wydziału Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a KG

Sprawę prowadzi: Katarzyna Gurdek

tel. 338734241

Temat: PD: skan projektu 151.2018

Nadawca: * ZZSS_NK_Południe - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjna.Poludnie@orange.com>

Data: 2018-07-05 08:54

Adresat: "Katarzyna Gurdek" <narada.koordynacyjna@powiat.wadowice.pl>

Kopia: * DISU_RE_OTK_Jakość - Hurt <DISU.REOTKJakosc@orange.com>, *

DISU_RE_WUil_Kraków - Hurt <DISU.REWUilKrak@orange.com>

NGK.6630.151.2018 zachować minimalną odległość 0,8m do istniejącej podbudowy
słupowej telekomunikacyjnej

Jacek Bakota, Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi
Klienta w Krakowie
Tel.: +48 12 255 06 37, Kom.: +48 510 038 157
Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Kraków
www.orange.pl

-----Wiadomość oryginalna-----

Od: Katarzyna Gurdek [<mailto:narada.koordynacyjna@powiat.wadowice.pl>]

Wysłano: 4 lipca 2018 10:41

Do: * ZZSS_NK_Południe - Hurt

Temat: skan projektu 151.2018

Witam w załączniku przesysłałam skan projektu NGK.6630.151.2018 Pozdrawiam Katarzyna
Gurdek WKG1GN

—Załączniki:—

151.2018.pdf

3,9 MB